


※カタログ掲載品以外の特注品も製作致しますのでお問い合わせください

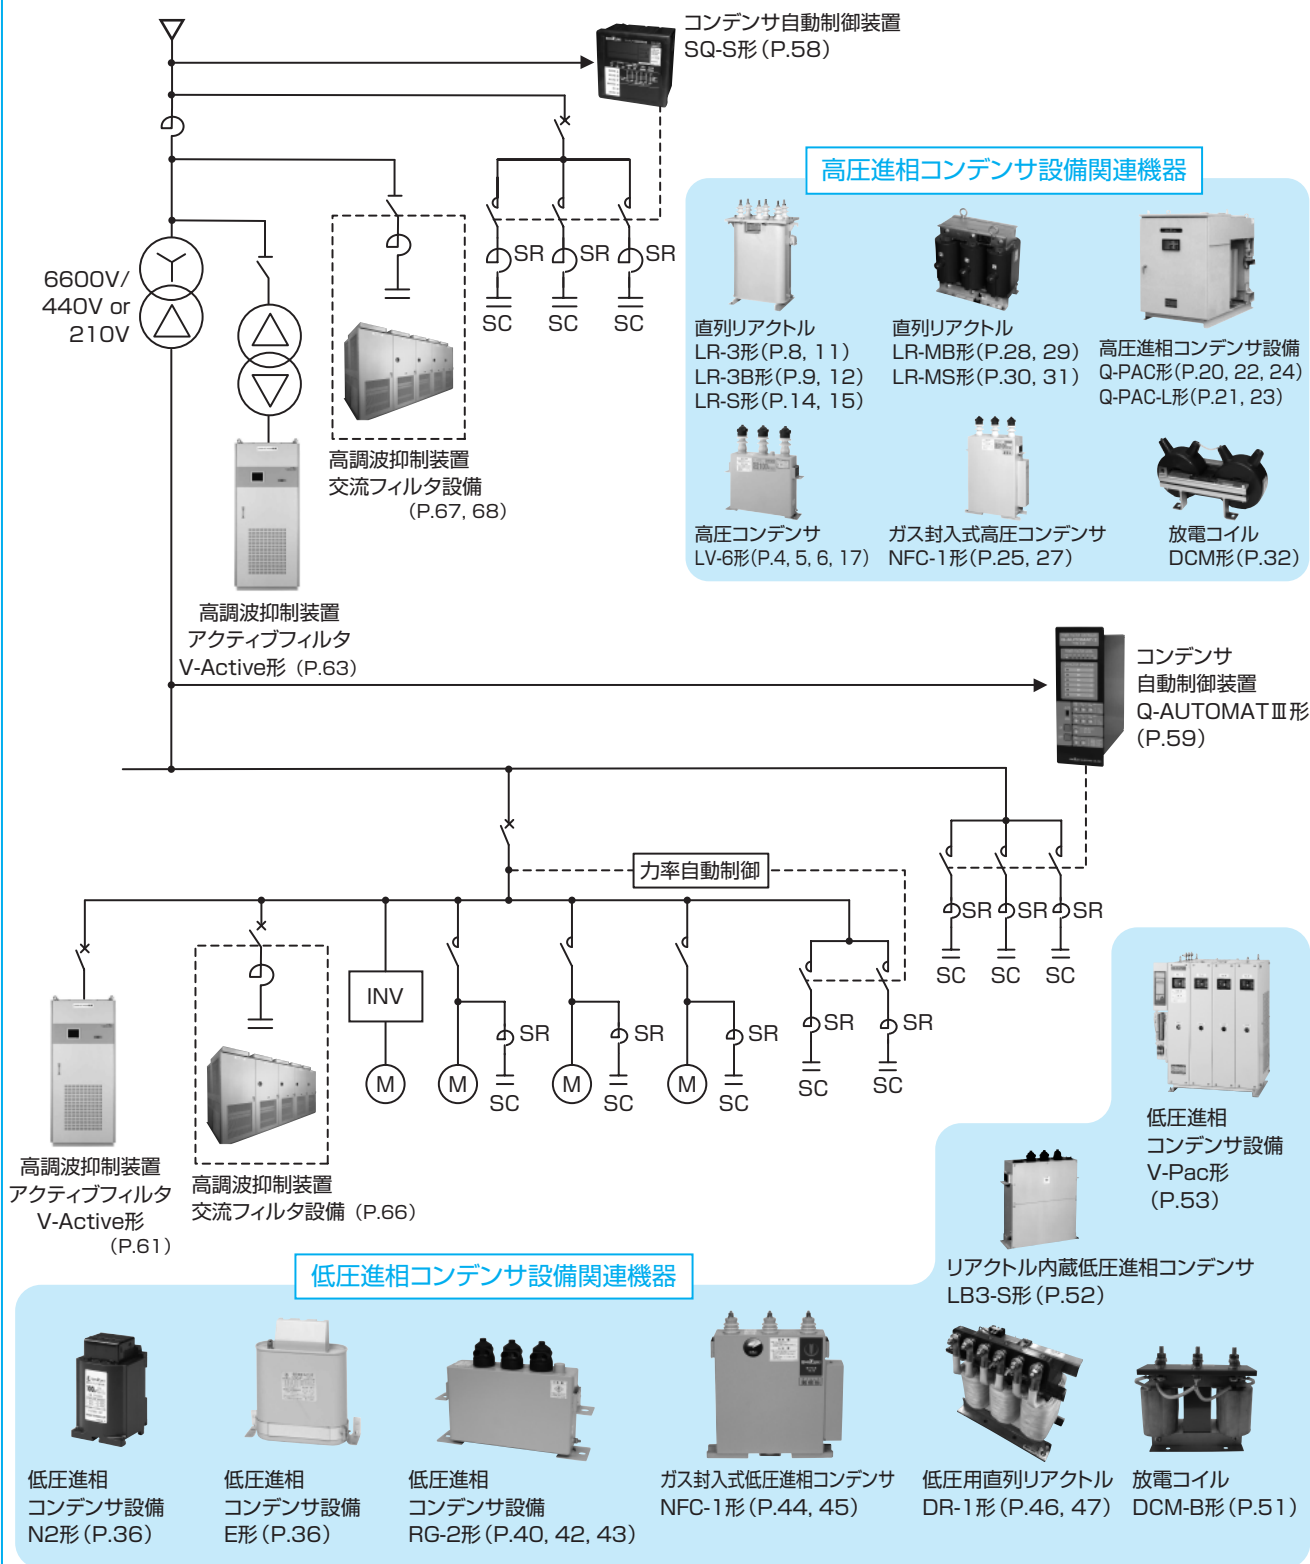

注) 同一系統にインバータ制御された負荷がある場合、必ず低圧コンデンサ設備には直列リアクトル (L=6%) を設置願います。
設置しない場合は高調波の拡大現象により、コンデンサの焼損や制御機器の誤動作が発生します。

△ ご注意

フィルムコンデンサは適切な選定・使用をされない場合、発煙・発火に至ることがあります。